


温度阀执行器的更换

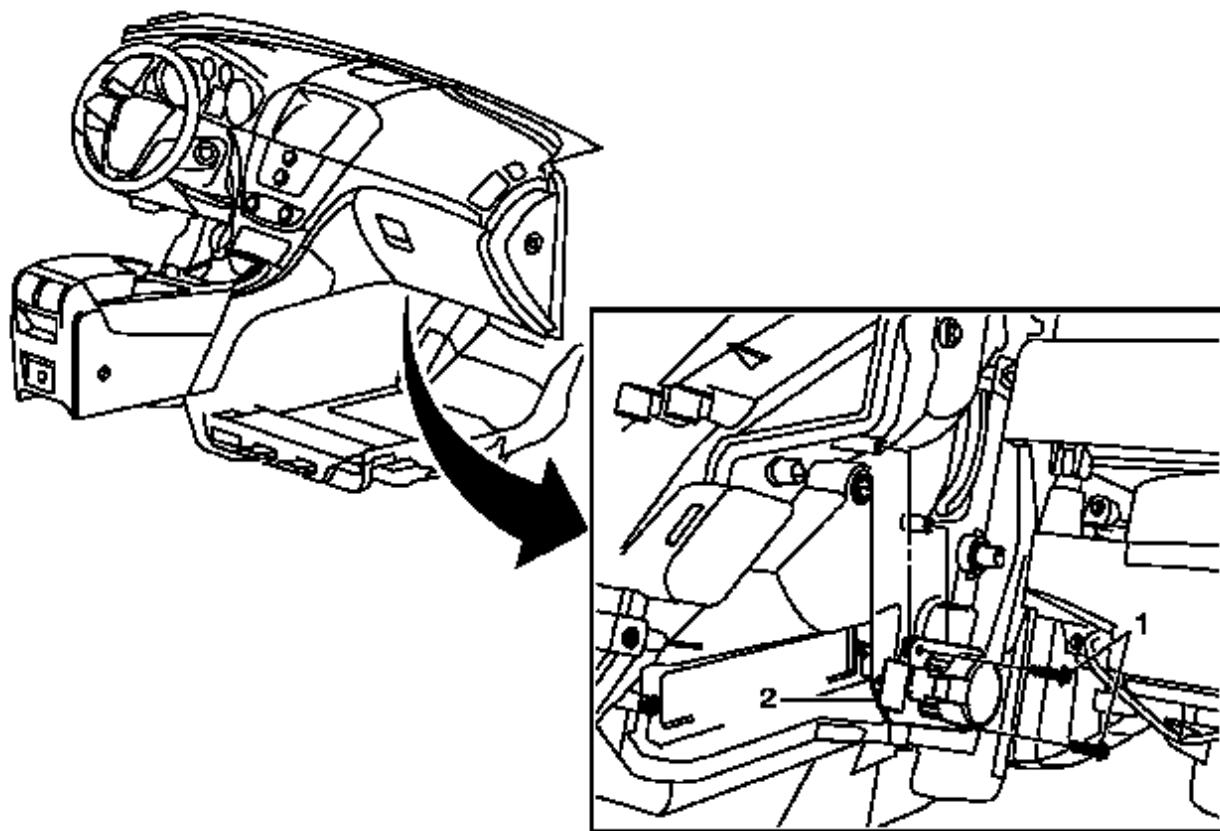

温度阀执行器的更换

插图编号	部件名称
预备程序	
<u>地板前出风管的更换—右侧</u>	
1	<p>温度阀执行器紧固件 [2x]</p> <p>告诫：有关紧固件的告诫</p> <p>紧固</p> <p>1.5 N•m(13 lb in)</p>
2	<p>温度阀执行器</p> <p>程序</p> <p>断开温度执行器电气连接器。</p>