


气温控制

空调管路更换

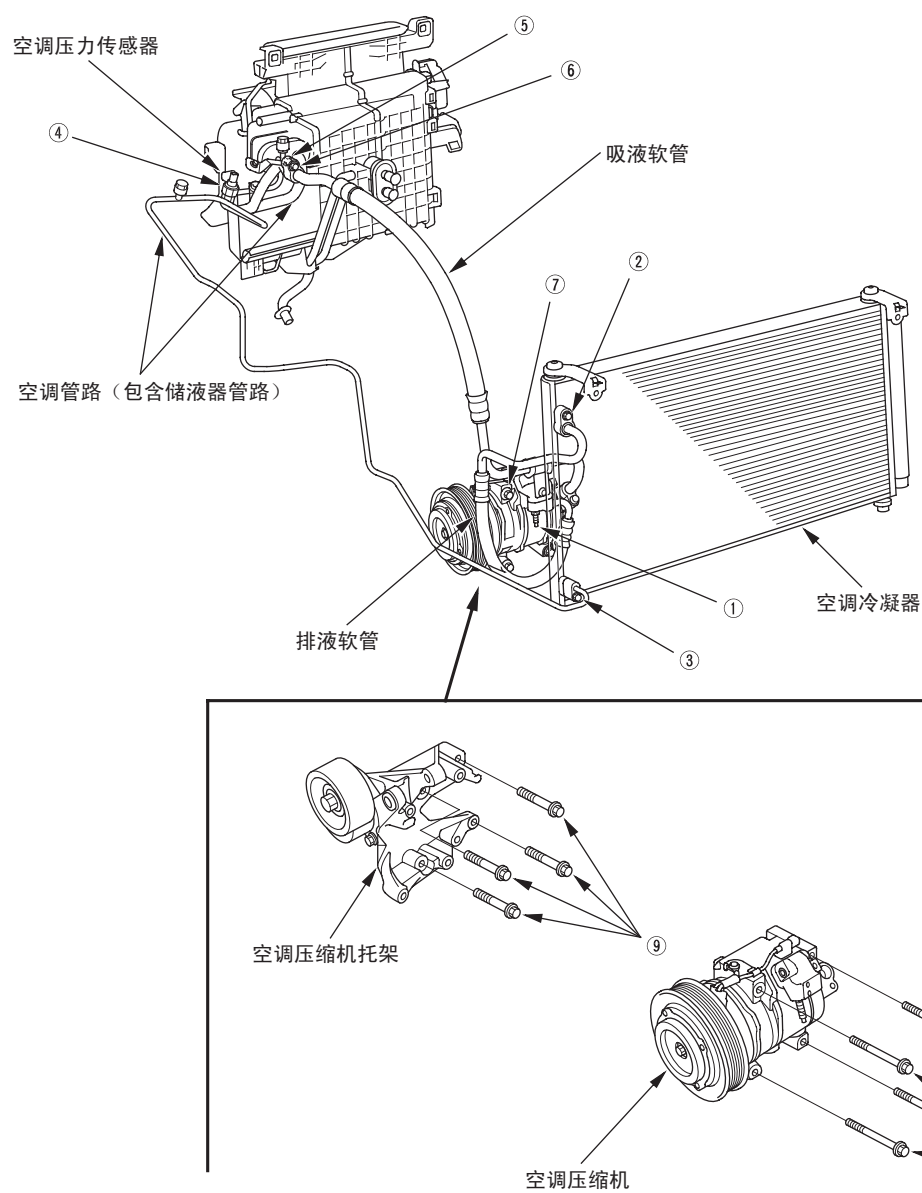

- ① 排液软管至空调压缩机 (6 x 1.0 mm): 9.8 N·m (1.0 kgf·m)
- ② 排液软管至空调冷凝器 (6 x 1.0 mm): 9.8 N·m (1.0 kgf·m)
- ③ 储液器管路至空调压缩机 (6 x 1.0 mm): 9.8 N·m (1.0 kgf·m)
- ④ 空调压力开关至储液器管路 (11 x 1.0 mm): 10.8 N·m (1.1 kgf·m)
- ⑤ 空调管路至蒸发器 (6 x 1.0 mm): 9.8 N·m (1.0 kgf·m)
- ⑥ 空调管路至吸入软管 (6 x 1.0 mm): 9.8 N·m (1.0 kgf·m)
- ⑦ 吸入软管至空调压缩机 (6 x 1.0 mm): 9.8 N·m (1.0 kgf·m)
- ⑧ 空调压缩机至空调压缩机托架 (8 x 1.25 mm): 22 N·m (2.2 kgf·m)
- ⑨ 空调压缩机托架至发动机缸体 (10 x 1.25 mm): 44 N·m (4.5 kgf·m)